



연구실 공사

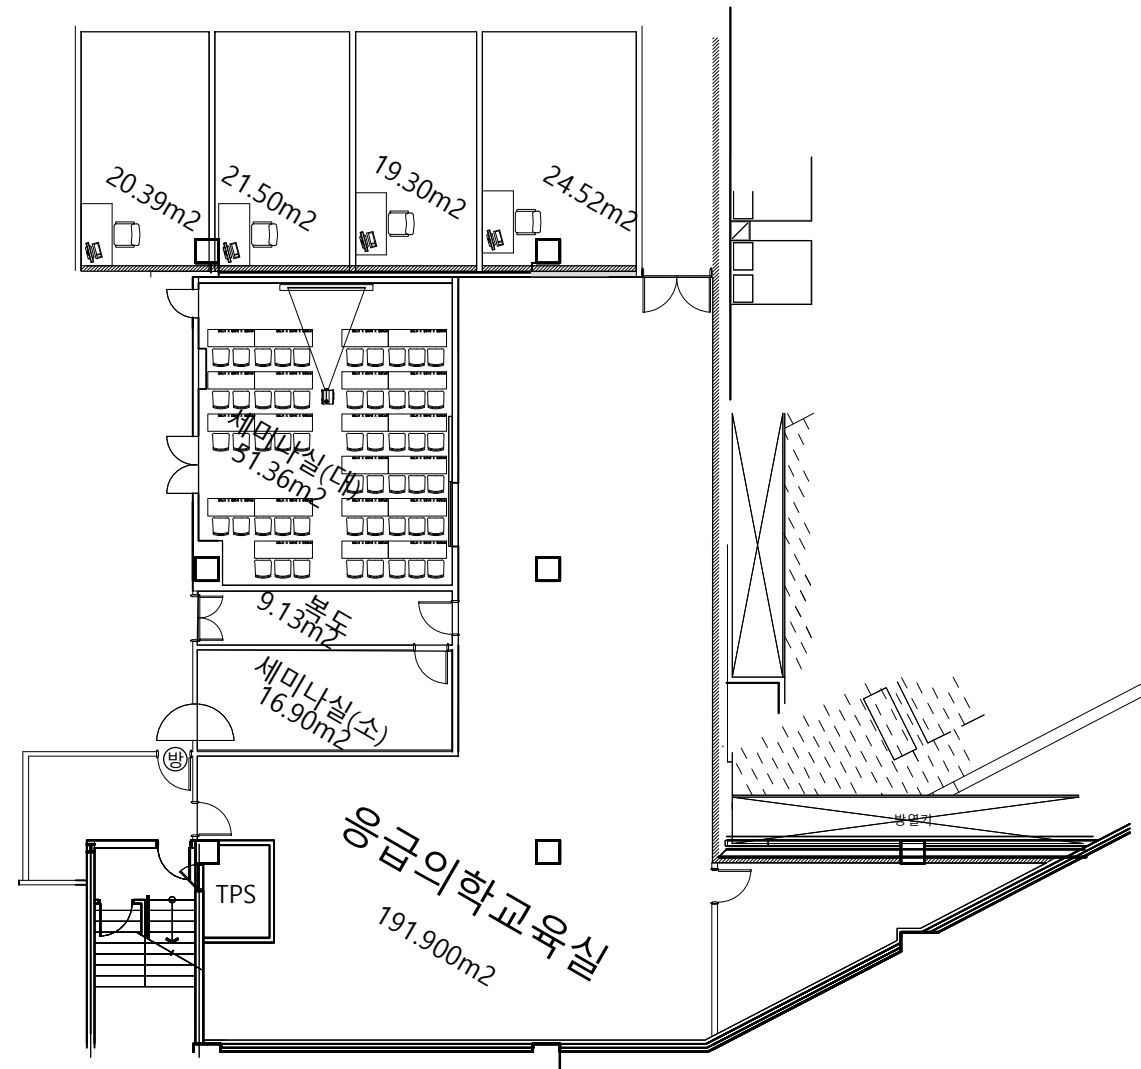

변경전

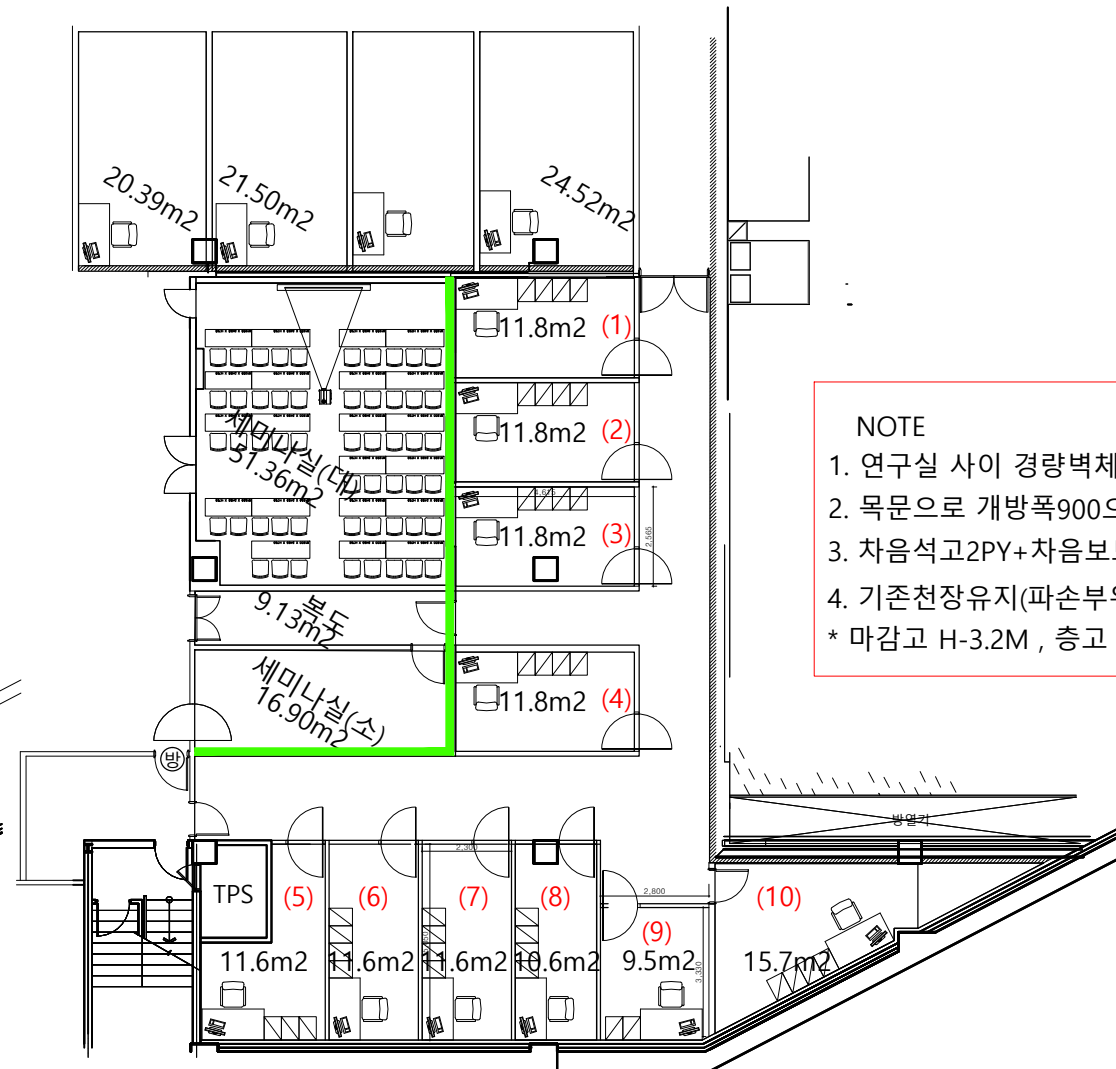

변경후

NOTE

1. 연구실 사이 경량벽체는 기존천장 하부까지(차음2PY+차음시트)
 2. 목문으로 개방폭900으로 시공한다.(번호키,도어체크포함)
 3. 차음석고2PY+차음보드-높이는 슬라브하부까지(H-5.5M)
 4. 기존천장유지(파손부위 보수), 기본벽면 도장
- * 마감고 H-3.2M , 층고 H-5.5M