


연구실 설비공사(EHP,공조,위생)



변경전

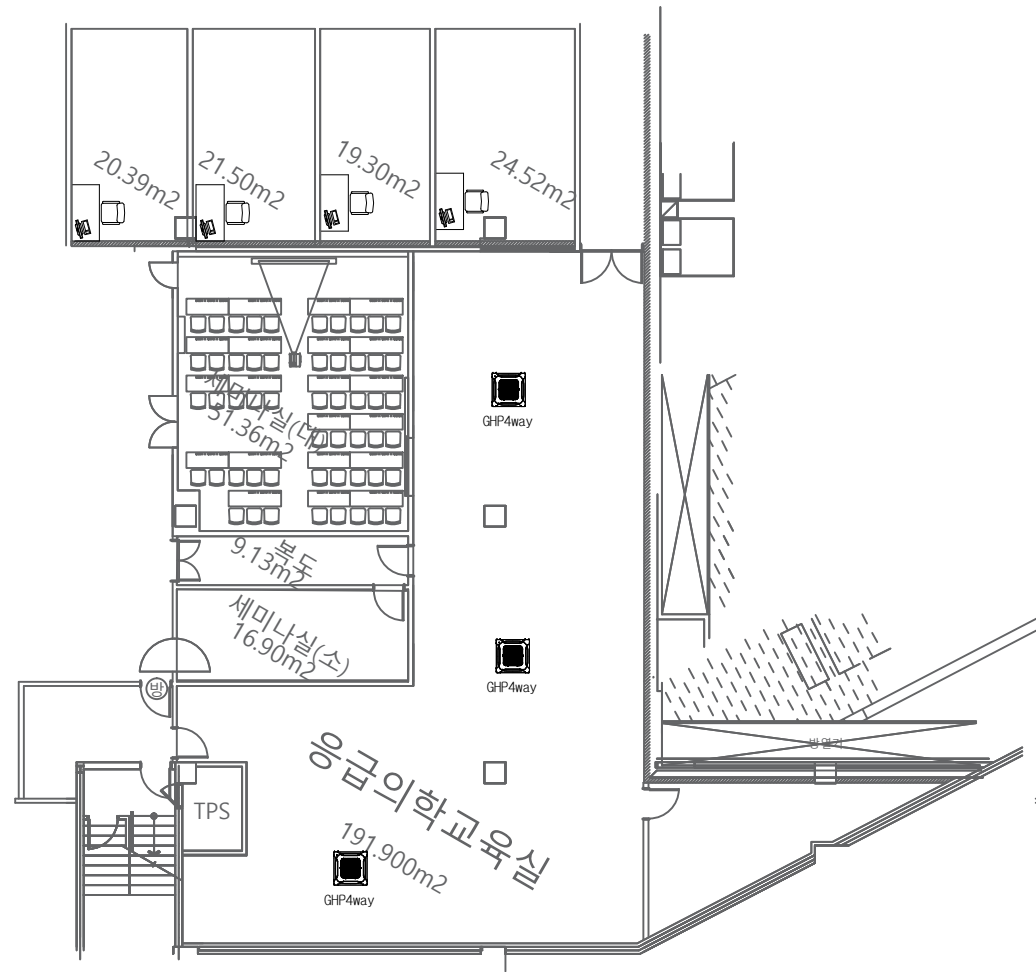

변경후

NOTE

1. 공조 디퓨저 48개 신규 설치
2. 냉난방 EHP 매립형 2대 신규설치
(실외기 위치:옥외 산책로)