


< NOTE >

1. 기존 간호부교육장(응급의학 교육실) 전등 철거, 변경 전 도면 없음
2. 교수 연구실 평판등(600*600) 20개, 6인치 다운라이트 1개 신설, 스위치 신설, ELC-1 회로 신설(TPS실 내 분전반에 연결)
3. 교수 연구실 복도 6인치 다운라이트 17개 신설, 스위치 신설, ELC-2 회로 신설(TPS실 내 분전반에 연결)
4. 공사 진행 중 현장 담당자에 의해 전등 설비 변경 및 추가 발생할 수 있음

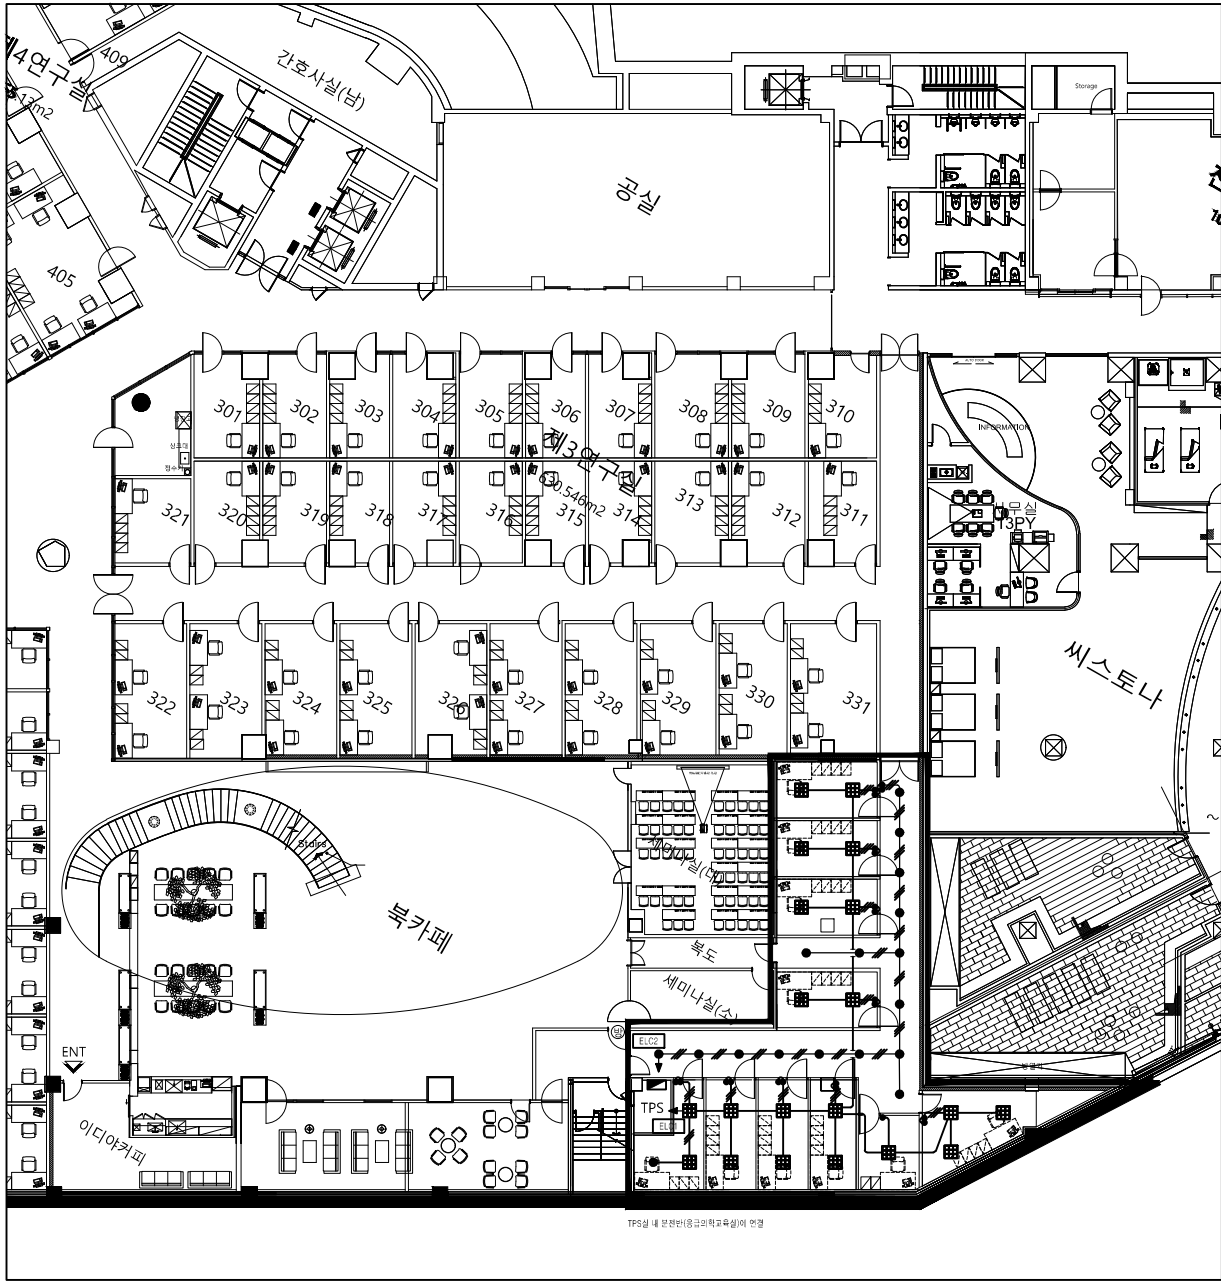

PROJECT TITLE
사. 공. 명

NAME OF DRAWING
도. 명
지하2층 교수연구실(구.간호부교육장) 전등설비 평면도

NOTE
주. 문
▼ ▼

DATE
설. 자
REVISIONS
수. 명
NO.

DESIGNED BY
설. 자

CHECKED BY
설. 자

APPROVED BY
설. 자

SCALE
축. 비

DATE
설. 자

DWG. NO.
도. 구. 번호


SHEET NO.
설. 구. 번호

□-□□□□


가톨릭관동대학교
국제성모병원
INTL. ST. MARY'S HOSPITAL, CGU

인천광역시 서구 삼곡로 100번길 25
T:032-290-2532 F:032-290-2533

1. 기존 간호부교육경(응급의학 교육실) 전열 철거, 변경 전 도면 없음
2. 교수 연구실 2구 콘센트 20개, RC-1~5 층 5회로 신설(TPS실 내 분전반에 연결)
3. 공사 진행 중 현장 담당자에 의해 전열 설비 변경 및 추가 발생할 수 있음

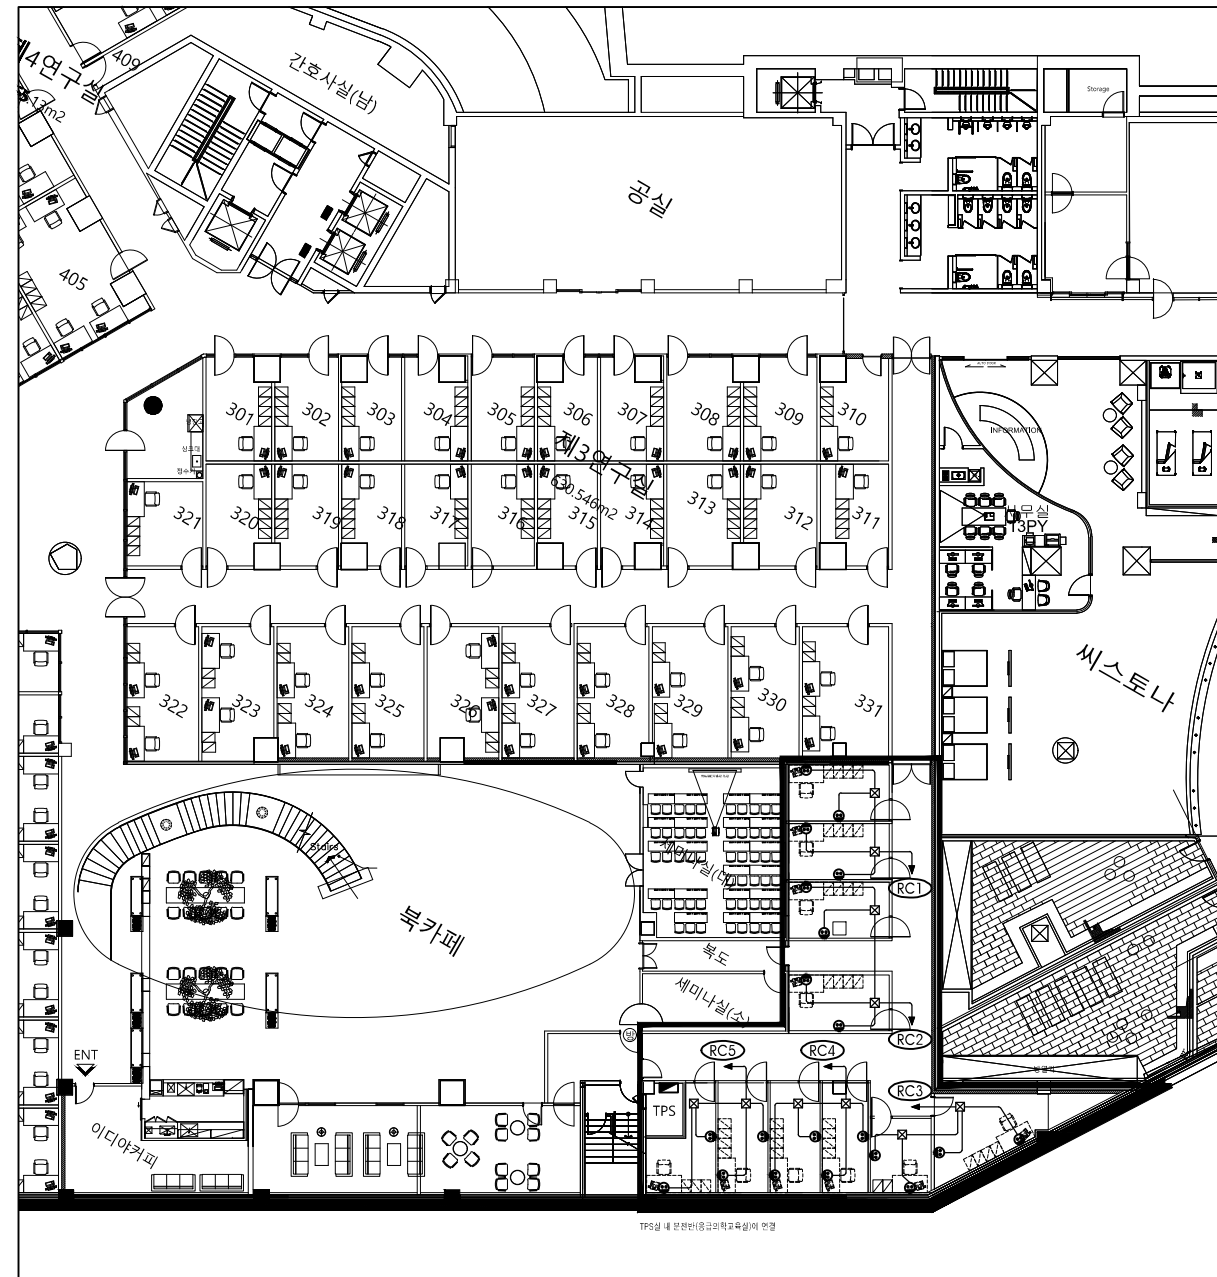


1. 기존 간호부교육장(응급의학 교육실) 스피커 철거, 변경 전 도면 없음
2. 교수 연구실 내 스피커, ATT 각 10개씩 신설, 기존 회로 연결
3. 교수 연구실 복도 스피커 2개 신설, 기존 회로 연결
4. 공사 진행 중 현장 담당자에 의해 설비 변경 및 추가 발생할 수 있음

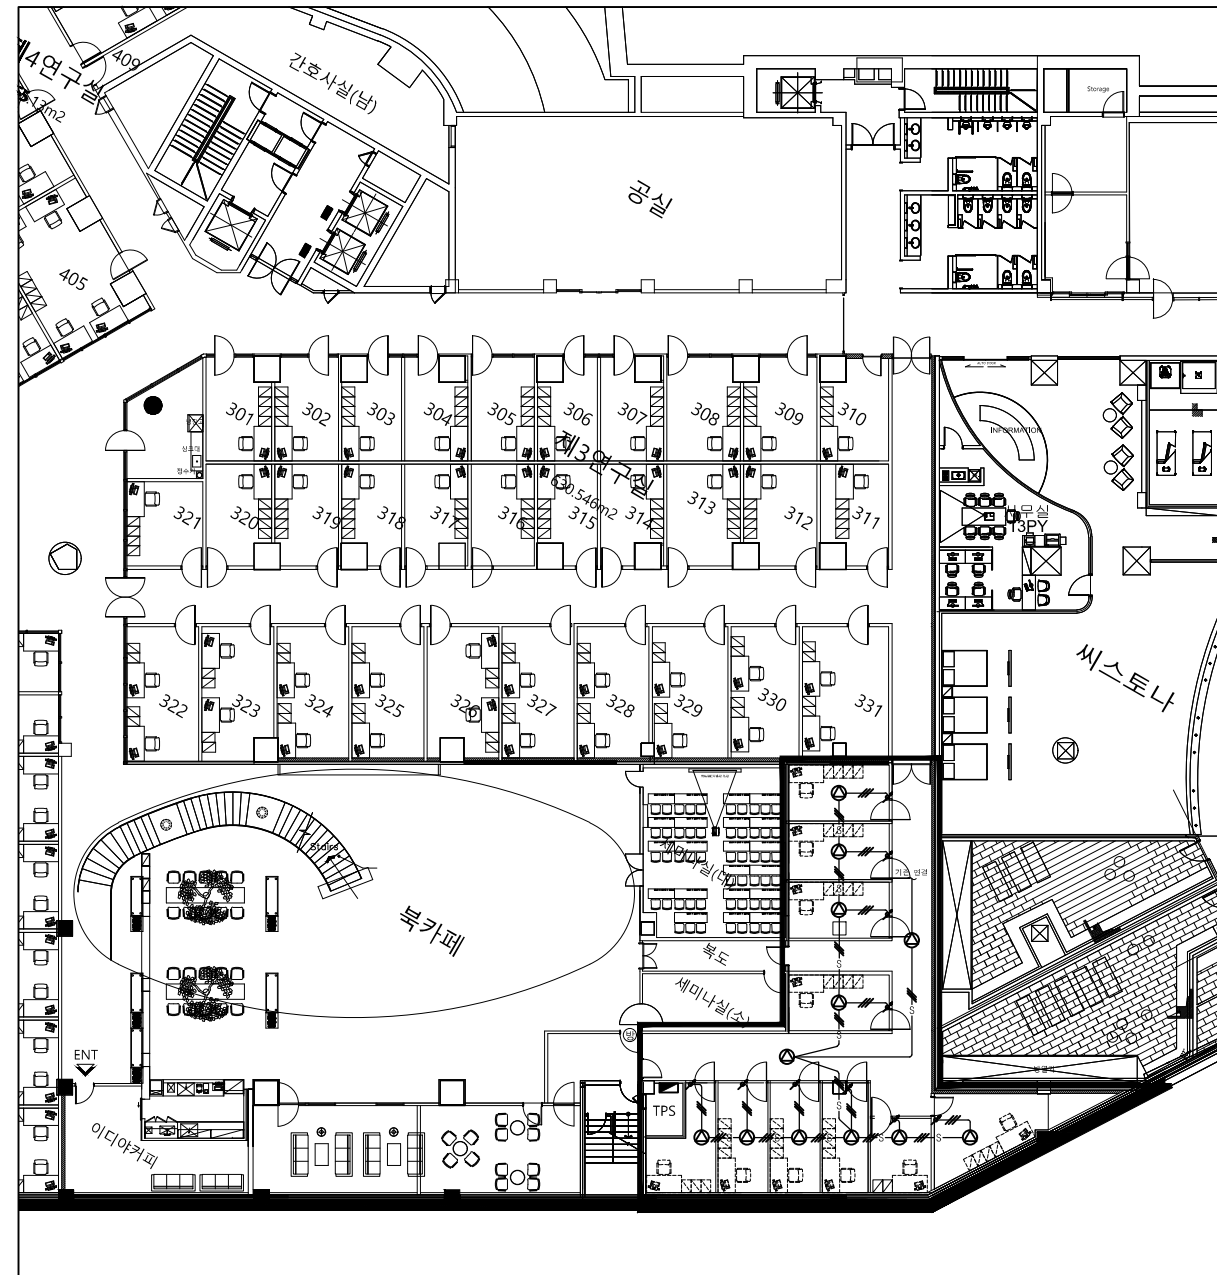

입원 번호 -

- < NOTE >
1. 기존 간호부교육장(응급의학 교육실) 냉난방설비 이설, 변경 전 도면 없음
 2. 교수 연구실 내 냉난방 설내기 콘센트 2개 신설
 3. 교수 연구실 냉난방기 설이기 전원 신설, TPS실 내 분전반에서 전원 연결
 4. 공사 진행 중 현장 담당자에 의해 설비 변경 및 추가 발생할 수 있음

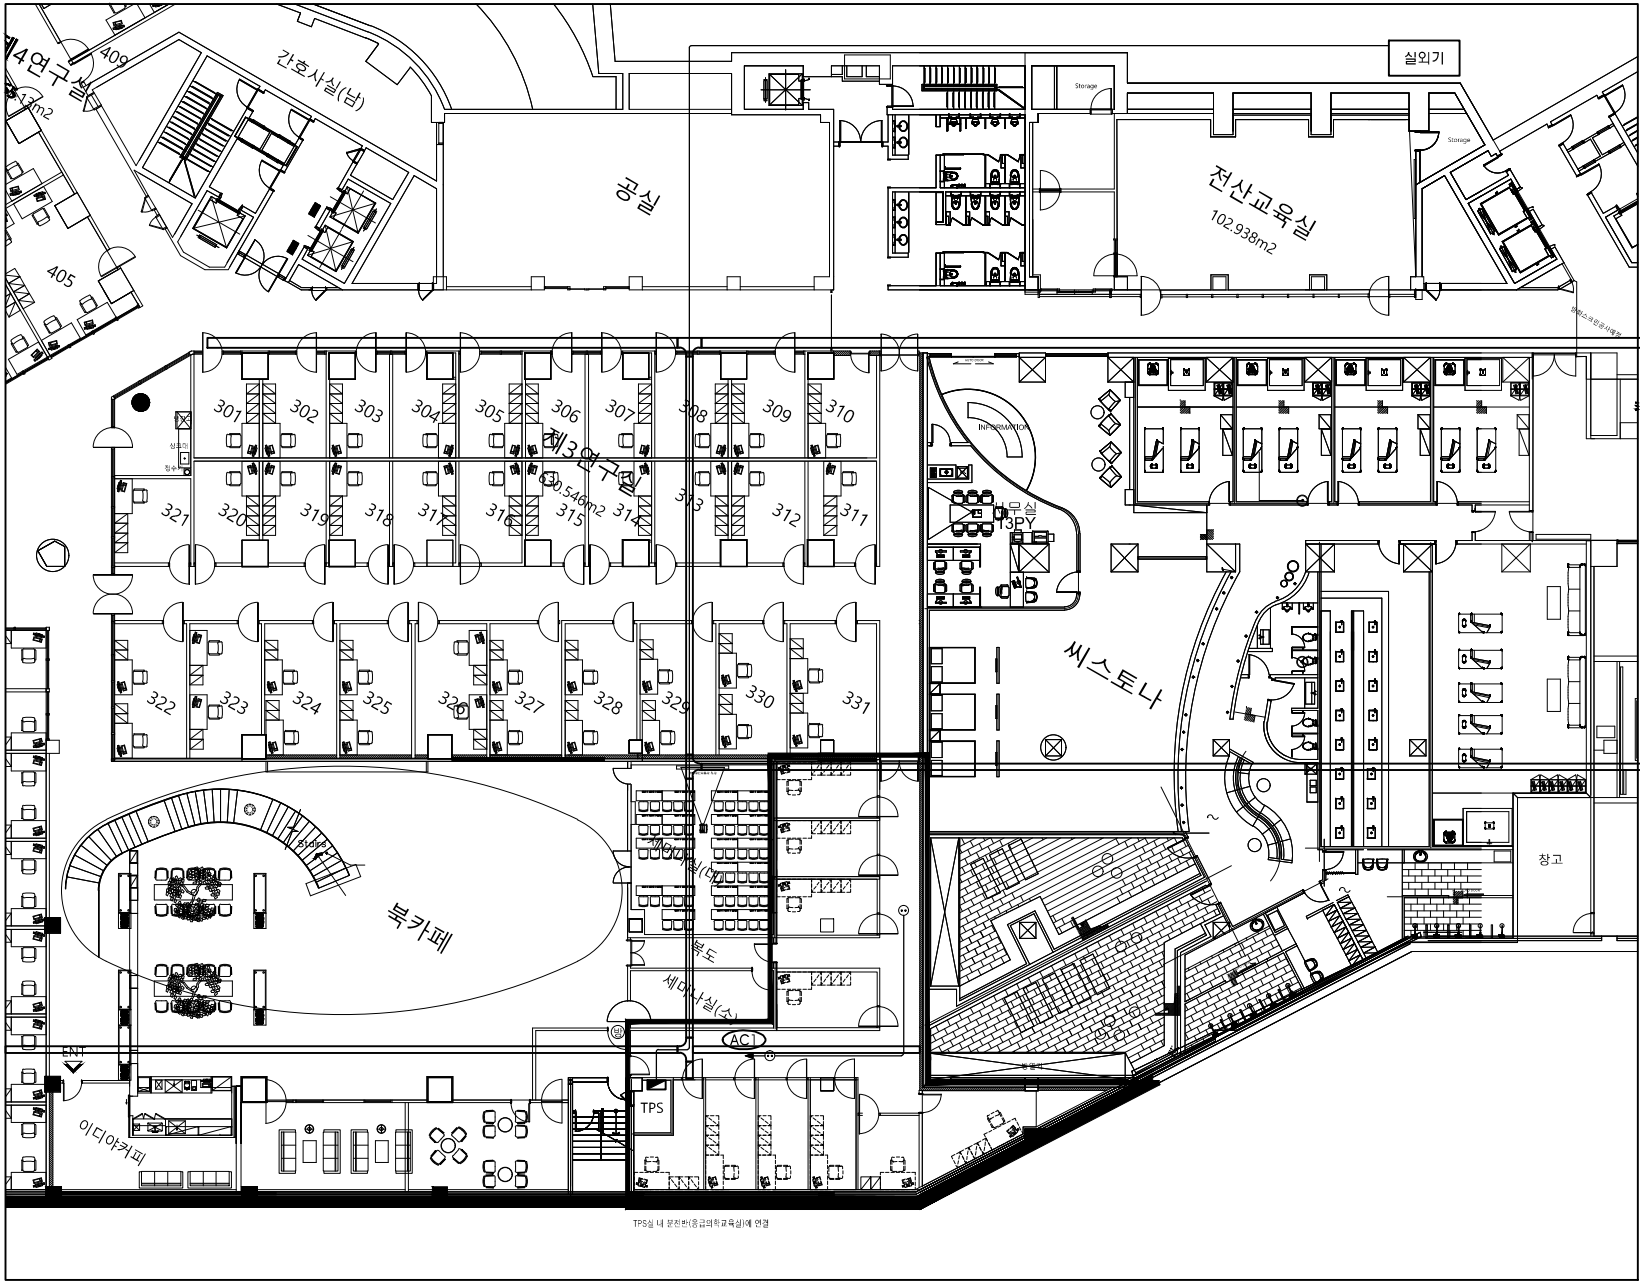

1 지하2층 교수연구실(구.간호부교육장) 냉난방설비 평면도

PROJECT TITLE 사. 공. 공.		
NAME OF DRAWING 도. 면. 도.		
지하2층 교수연구실(구.간호부교육장) 냉난방설비 평면도		
NOTE 주. 지.		
DATE 일. 지.		
REVISIONS 수. 정.		
NO.		
DESIGNED BY 설. 계.		
CHECKED BY 검. 사.		
APPROVED BY 승. 인.		
SCALE 축. 척.		
DATE 일. 지.		
DWG. NO. 도. 구. 번. 호.		
SHEET NO. 일. 단. 번. 호.		
1-0000		
 가톨릭관동대학교 국제성모병원 INTL. ST. MARY'S HOSPITAL, CKU		
인천광역시 서구 삼곡로 100번길 25 T:032-290-2532 F:032-290-2533		